



Kur- & Tourist-Information Weißenstadt

Wunsiedler Straße 4
95163 Weißenstadt

Tel: +49 9253 95030

tourist@weissenstadt.de
<http://www.weissenstadt.de>

Informationen für Gäste mit Gehbehinderung

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 16. Juli 2021 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben und sind geprüft.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

Fotos zur Einrichtung



Bild von Kur- &
Tourist-Information
Weißenstadt

Parken



Parken

©Julia Marmulla



Parken

©Julia Marmulla

Parkplatz am Rathaus für Menschen mit Behinderungen



Parkplatz am Rathaus
für Menschen mit
Behinderungen

©Julia Marmulla



Parkplatz am Rathaus
für Menschen mit
Behinderungen

©Julia Marmulla



Parkplatz am Rathaus für Menschen mit Behinderungen

©Julia Marmulla

Es ist ein Parkplatz vorhanden.

Es ist mindestens 1 Parkplatz für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Es gibt 1 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

Stellplatzbreite: 400 cm

Stellplatzlänge: 600 cm

Der Parkplatz ist von der Oberflächenbeschaffenheit her nicht erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Entfernung des Stellplatzes/der Stellplätze für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 40 m

Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist/sind gekennzeichnet.

Weg zwischen Parkplatz und Bushaltestelle für Menschen mit Behinderungen und Eingang Touristinformation



Weg

©Julia Marmulla



Wegbeschaffenheit

©Julia Marmulla



Beim Durchgang zur Tourist-Information

©Julia Marmulla

Breite des Weges: 200 cm

Länge des Weges: 40 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her nicht erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 5 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 32 m.

Es sind keine Sitzgelegenheiten vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: grob gepflasterter Bürgersteig zum öffentlichen Parkplatz für Menschen mit Behinderungen

ÖPNV Haltestelle



ÖPNV Haltestelle

©Julia Marmulla

Bushaltestelle "Kirche"



Beschilderung

©Julia Marmulla



Bushaltestelle
"Kirche"

©Julia Marmulla



Bushaltestelle
"Kirche"

©Julia Marmulla



Informationen

©Julia Marmulla

Es gibt eine Haltestelle des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) in max. 100m Entfernung vom Eingang/Zugang.

Entfernung der Haltestelle für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 50 m

Breite der Bewegungsfläche entlang des Bahn-/Bussteigs/Schiffsanlegers: 500 cm

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Weg zwischen Parkplatz und Bushaltestelle für Menschen mit Behinderungen und Eingang Touristinformation



Weg

©Julia Marmulla



Wegbeschaffenheit

©Julia Marmulla



Beim Durchgang zur Tourist-Information

©Julia Marmulla

Breite des Weges: 200 cm

Länge des Weges: 40 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her nicht erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).


Maximale Längsneigung des Weges: 5 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 32 m.

Es sind keine Sitzgelegenheiten vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: grob gepflasterter Bürgersteig zum öffentlichen Parkplatz für Menschen mit Behinderungen

Eingang zur Tourist-Information

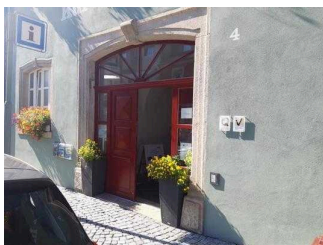

Eingang zur Tourist-Information


©Julia Marmulla

Eingang zur Tourist-Information



Beschilderung

©Julia Marmulla

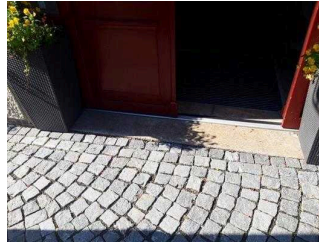

Eingang zur Tourist-Information

©Julia Marmulla



Sicht von innen

©Julia Marmulla



Eingang zur Tourist-Information

©Julia Marmulla

Der Eingang / Zugang ins Gebäude ist stufenlos möglich.

Eingangstür

Lichte Breite des Durchgangs: 190 cm

Art der Tür: Zweiflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 220 cm


Höhe der Türschwelle: 2,5 cm

Zentraler Flur: Eingang – Beratungsraum – WCs – Aufzug/Treppe




Sicht in den zentralen Flur

©Julia Marmulla

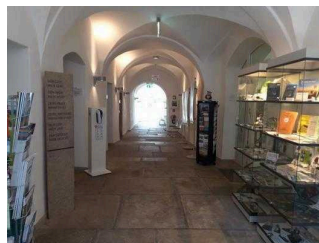


Flur

©Julia Marmulla

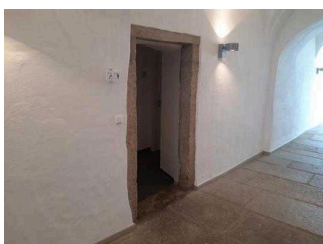

Durchgang zum WC
(92 cm)

©Julia Marmulla

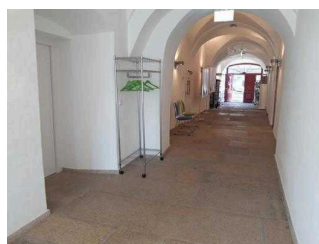

am Aufzug

©Julia Marmulla

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 20 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 200 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

Anmerkungen für den Gast: Zum WC und zum Aufzug gibt es eine Neigung von bis zu 6 %, mit Zwischenpodeste.

Bürgersaal im 1. OG



Bürgersaal im 1. OG


©Julia Marmulla

Bürgersaal im 1. OG (Tagungsraum)




Tür / Durchgang zum Bürgersaal

©Julia Marmulla

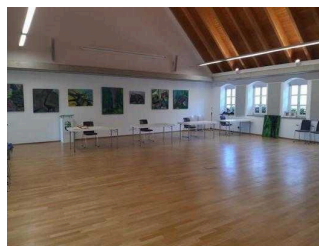

Bürgersaal im 1. OG (Tagungsraum)

©Julia Marmulla

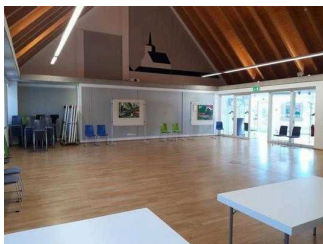

Bürgersaal im 1. OG (Tagungsraum)

©Julia Marmulla

Tür zum Raum

Lichte Breite des Durchgangs: 105 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet. Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand (Drücker, Lichtschanke, Bewegungsmelder etc.) geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm


Höhe der Türschwelle: 0 cm

BREITE des Raums: 11 m

TIEFE des Raums: 12 m


Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 105 cm

Treppe in den 1. OG (Bürgersaal)

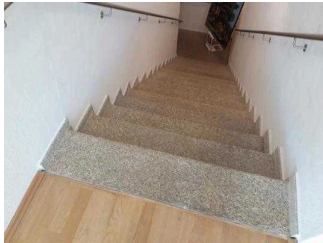

Treppe in den 1. OG
(Bürgersaal)

©Julia Marmulla

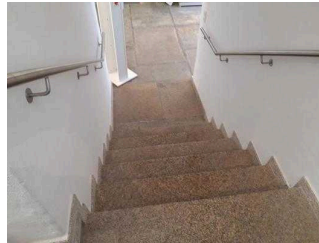

Treppe in den 1. OG
(Bürgersaal)


©Julia Marmulla

Vorhandene Schwellen/Stufen: 22

Höhe der Schwellen/Stufen: 18 cm


Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

Aufzug in den 1. OG (Bürgersaal)

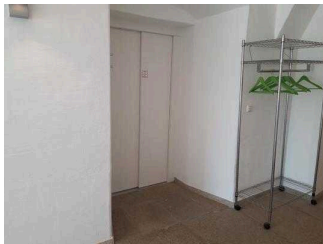

Einstieg im 1. OG

©Julia Marmulla

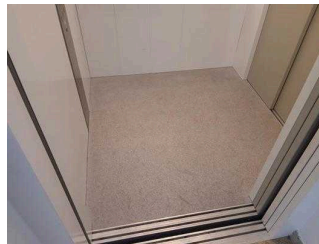

Aufzugskabine

©Julia Marmulla



Bedienelemente

©Julia Marmulla

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 140 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 200 cm

Lichte Durchgangsbreite der Aufzugtür: 90 cm

BREITE der Kabine innen: 140 cm

TIEFE der Kabine innen: 140 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 110 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 200 cm

Es gibt kein horizontales Bedientableau.

Anmerkungen für den Gast: Es gibt zwei Türen.

Zentraler Flur: Eingang – Beratungsraum – WCs – Aufzug/Treppe




Sicht in den zentralen Flur

©Julia Marmulla



Flur

©Julia Marmulla

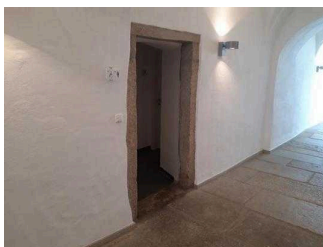

Durchgang zum WC
(92 cm)

©Julia Marmulla



am Aufzug

©Julia Marmulla


Länge des Flurs/Weges/Ganges: 20 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 200 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

Anmerkungen für den Gast: Zum WC und zum Aufzug gibt es eine Neigung von bis zu 6 %, mit Zwischenpodeste.

Tür zum Treppenhaus im 1. OG

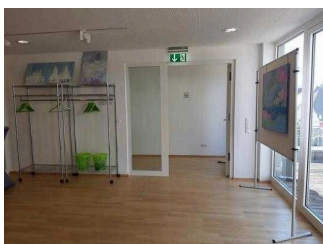

Tür zum Treppenhaus
im 1. OG

©Julia Marmulla

Lichte Breite des Durchgangs: 110 cm

Art der Tür: Einflügel


Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet. Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 170 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm


Beratungstresen

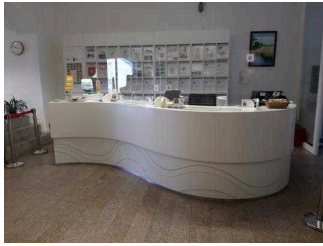

Beratungstresen

©Julia Marmulla

Beratungstresen

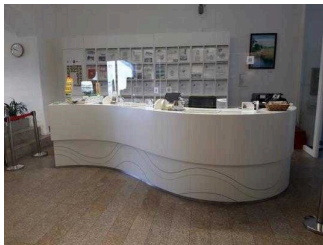

Beratungstresen

©Julia Marmulla



Sitzgelegenheiten

©Julia Marmulla

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 200 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 200 cm

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der höchsten Stelle 110 cm hoch.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der niedrigsten Stelle 110 cm hoch.

Es ist eine andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.

WC für Menschen mit Behinderungen



WC für Menschen mit Behinderungen

©Julia Marmulla



WC für Menschen mit Behinderungen

©Julia Marmulla

WC für Menschen mit Behinderungen



Beschilderung

©Julia Marmulla



Sicht ins WC

©Julia Marmulla




Waschbecken

©Julia Marmulla



Bewegungsfläche

©Julia Marmulla

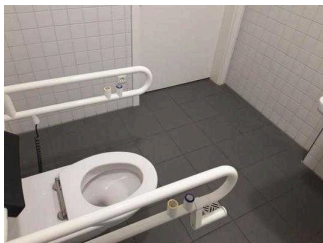


Bewegungsfläche an der Tür

©Julia Marmulla



Durchgang / Tür zum WC

©Julia Marmulla

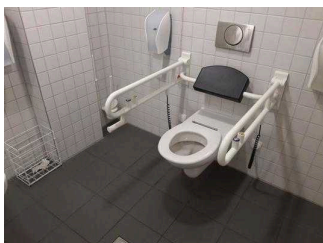

WC

©Julia Marmulla

Tür zum öffentlichen WC

Lichte Breite des Durchgangs: 94 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 135 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Die WC-Tür ist ohne Schlüssel zu öffnen.

WC

Es ist ein Unisex-WC vorhanden.

Es ist ein WC für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Tiefe der WC-Schüssel: 74 cm

BREITE der Bewegungsfläche LINKS neben dem WC: 87 cm

TIEFE der Bewegungsfläche LINKS neben dem WC: 74 cm

BREITE der Bewegungsfläche RECHTS neben dem WC: 92 cm

TIEFE der Bewegungsfläche RECHTS neben dem WC: 74 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem WC: 130 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem WC: 140 cm

Höhe des Toilettensitzes: 49 cm

Es ist ein Haltegriff links vom WC vorhanden.

Es ist ein Haltegriff rechts vom WC vorhanden.

Waschbecken

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 110 cm


TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 170 cm

Zentraler Flur: Eingang – Beratungsraum – WCs – Aufzug/Treppe




Sicht in den zentralen Flur

©Julia Marmulla

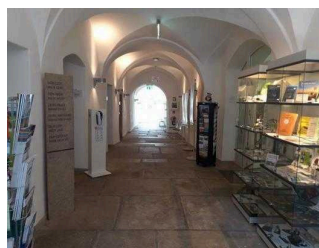

Flur

©Julia Marmulla

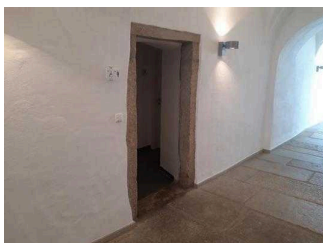

Durchgang zum WC
(92 cm)

©Julia Marmulla



am Aufzug

©Julia Marmulla

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 20 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 200 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

Anmerkungen für den Gast: Zum WC und zum Aufzug gibt es eine Neigung von bis zu 6 %, mit Zwischenpodeste.


Hilfsmittel

Alarm / Hilfsmittel

Aufzug: Aufzug

Ein abgehender Notruf im Aufzug wird akustisch bestätigt, z.B. durch eine Gegensprechanlage.

Beratungsraum

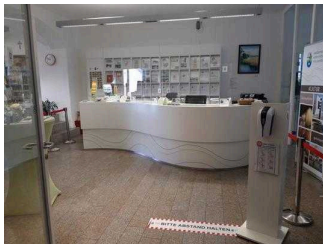

Beratungsraum


©Julia Marmulla

Beratungsraum



Tür zum
Beratungsraum

©Julia Marmulla

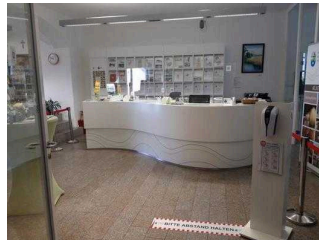

Sicht in den Raum

©Julia Marmulla



Sitzgelegenheit /
Beratung im Sitzen

©Julia Marmulla

Tür zum Raum

Lichte Breite des Durchgangs: 190 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet. Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm


Höhe der Türschwelle: 0 cm

BREITE des Raums: 7 m

TIEFE des Raums: 3 m

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 200 cm

Zentraler Flur: Eingang – Beratungsraum – WCs – Aufzug/Treppe

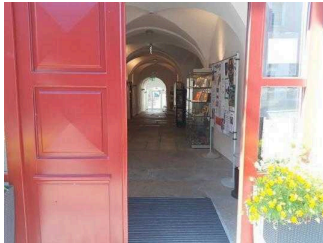

Sicht in den zentralen Flur

©Julia Marmulla



Flur

©Julia Marmulla



Durchgang zum WC
(92 cm)

©Julia Marmulla



am Aufzug

©Julia Marmulla

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 20 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 200 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

Anmerkungen für den Gast: Zum WC und zum Aufzug gibt es eine Neigung von bis zu 6 %, mit Zwischenpodeste.